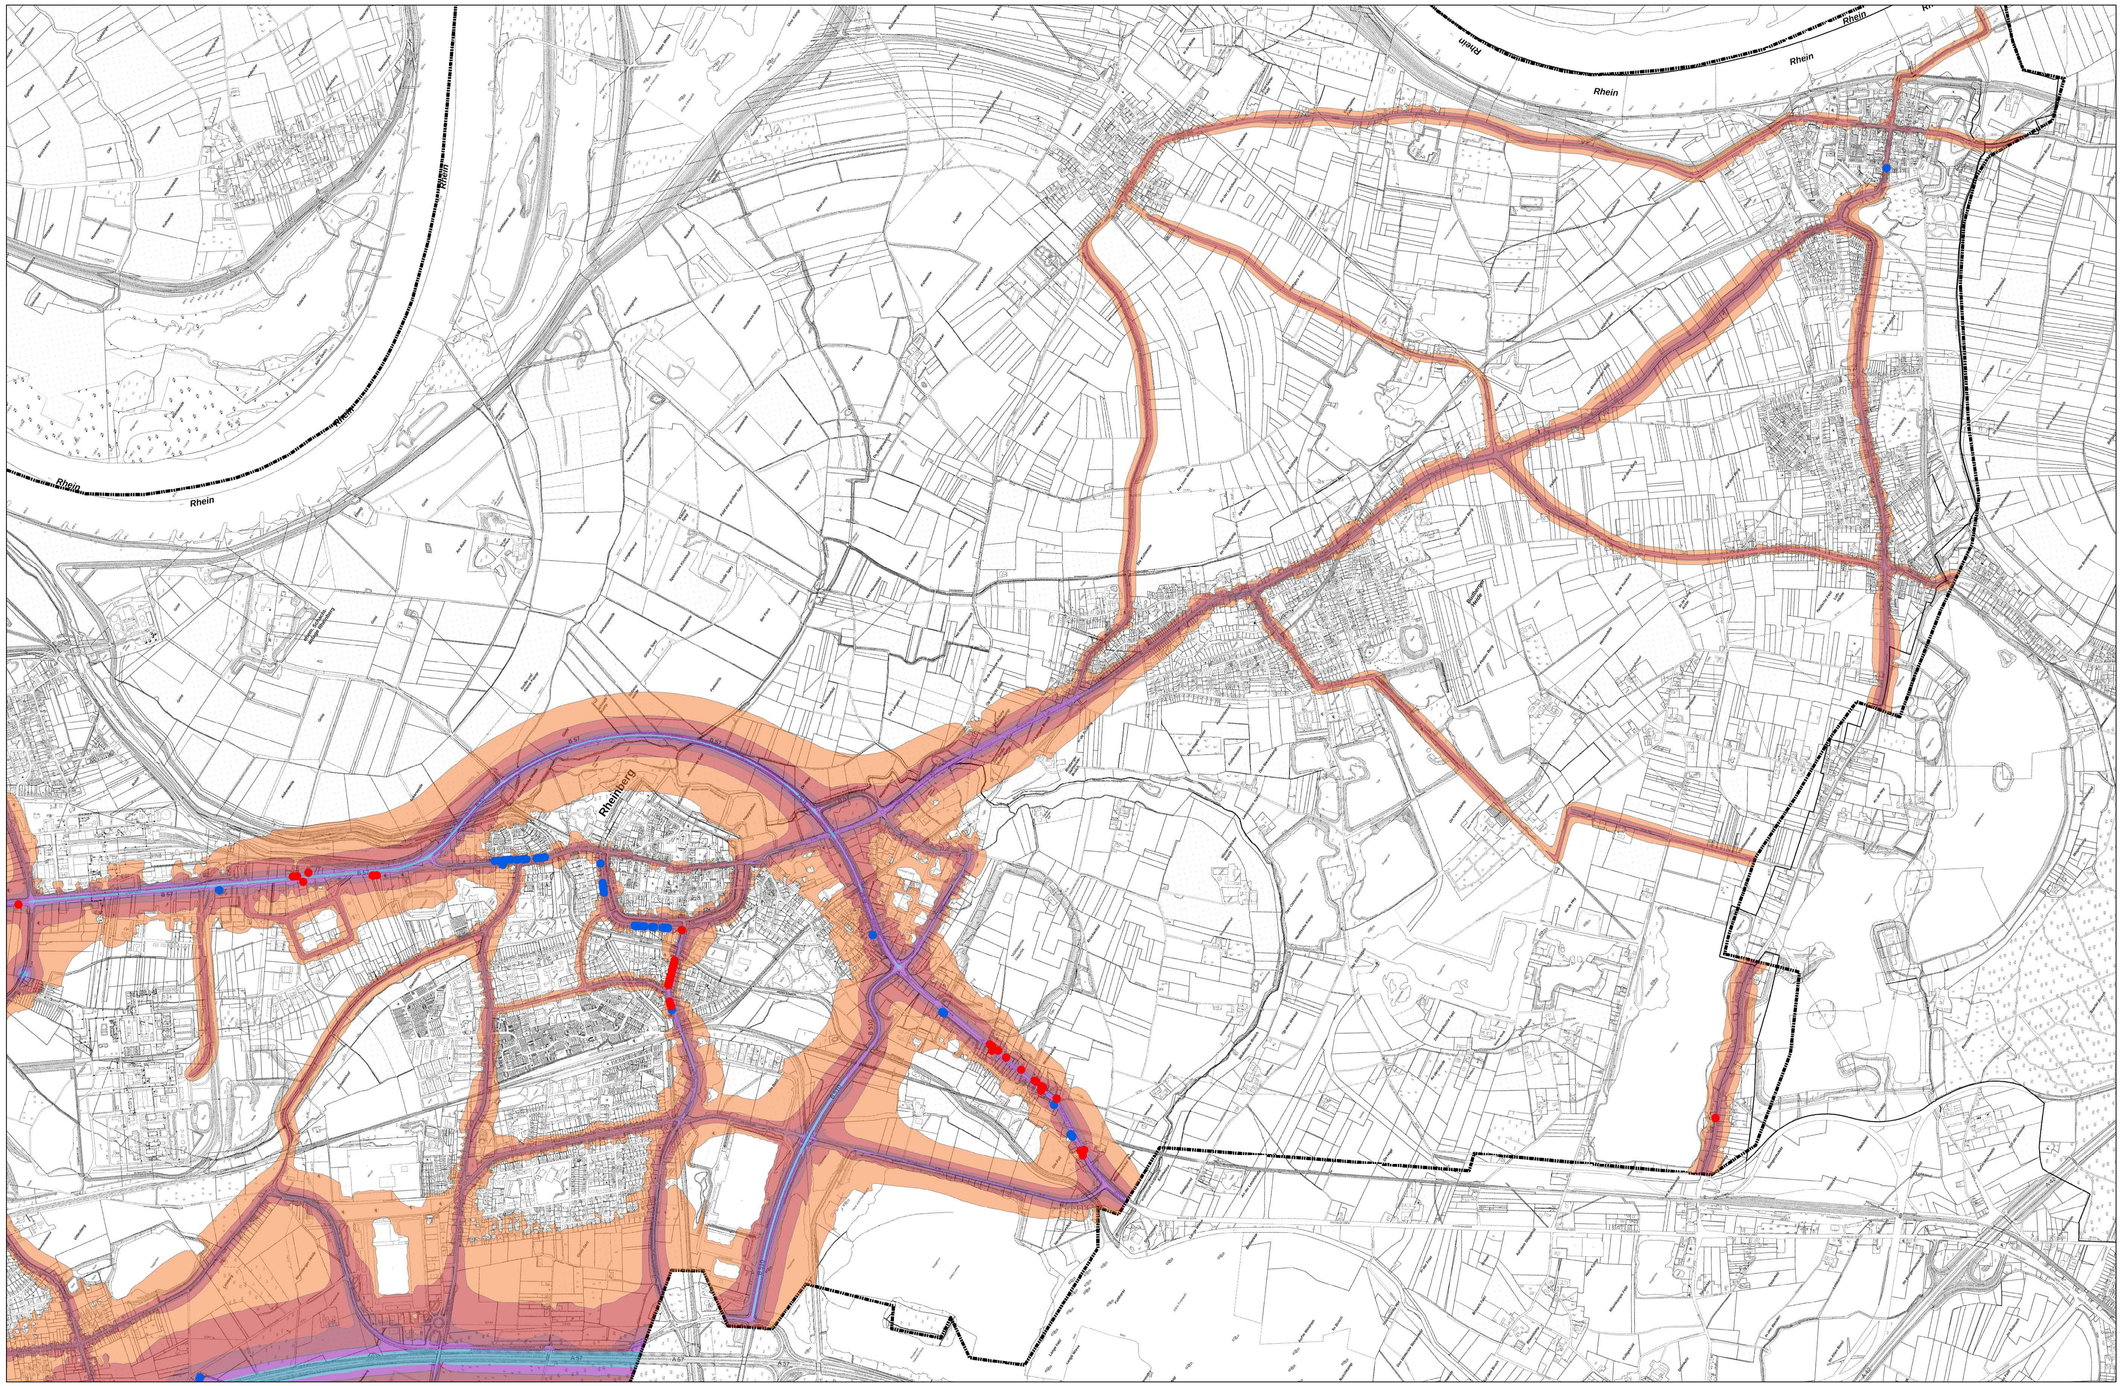

Legende

- IO mit Lr >70 dB(A)Tag
- IO mit Lr > IGW Lärmsanierung

Isophonen nach EU-Standard

Isophonen Tag (6.00-22.00 Uhr)

- >= 55 dB(A)
- >= 60 dB(A)
- >= 65 dB(A)
- >= 70 dB(A)
- > 75 dB(A)

N

0 140 280 560 840 1.120 Meter

Anlage 4

Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand

Blatt 2 von 2

Projekt-Nr.	33X169525	
	Datum	Name
gez.	08/2018	Stankewitz
bearb.	08/2018	Stankewitz
gepr.	08/2018	Thiel

Auftraggeber:
Stadt Rheinberg
Kirchplatz 10
47495 Rheinberg
Datum Unterschrift

Planverfasser:
PÖYRY
Pöyry Deutschland GmbH
Lazarettstraße 15
45127 Essen
Datum Unterschrift

Höhensystem: DHHN_92
Koordinatensystem: ETRS 89 / UTM 32
Ursprungsplan
Blattgröße: 1160 x 630 mm
Maßstab: 1:10.000

Vorhaben:
Freiwillige Lärmaktionsplanung der Stadt Rheinberg

Planart: Übersichtslageplan zur schalltechnischen Untersuchung

Planinhalt:
Beurteilungszeitraum Tag (6.00-22.00 Uhr)
Isophonen nach EU-Umgebungslärmkartierung
Einzelpunktberechnung mit Ausweisung von Immissionsorten (IO) mit Beurteilungspegeln > 70 dB(A) am Tag